VBM Laboratoriet

BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF: +45 36 72 70 00
ishoj@etn.eurofins.com

DANAK TEST Reg. nr. 179

Asklev Sten og Grus ApS
Hedevej 8
7362 Hampen
Att.: Annette Dueholm

Rapportdato:	17.07.2026
Batchnr.:	EUAB75-26002315
Kundenr.:	CA0025203
Valideringskode:	727B22BC23

Prøvningsrapportnr.: **AR-26-HP-26002315-01**

Rekvirent

Asklev Sten og Grus ApS - Afd. Langebjergvej

Materialer

Grus

Analyseperiode

Start: 10.07.2026 **Slut:** 17.07.2026

Anvendte metode referencer

Metode	Beskrivelse
DS/EN 13286-5:2003	Vibrationsindstampning
DS/EN 933-1:2013	Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling - Sigteanalyse

Rapportkommentar:

Eurofins VBM Laboratoriet Ishøj fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret.
Analyseresultaterne gælder udelukkende for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

Med venlig hilsen

Martin Claus Andersen
Business Unit Cluster
Manager

I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
https://reports.et.dk.eurofins.com

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
Medmindre andet foreligger, vil resterende prøvemateriale blive bortkastet efter 1 måned.

eurofins | VBM Laboratoriet

BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF: +45 36 72 70 00
ishoj@etn.eurofins.com

DANAK TEST Reg. nr. 179

Asklev Sten og Grus ApS
Hedevej 8
7362 Hampen
Att.: Annette Dueholm

Rapportnr.: AR-26-HP-26002315-01
Rapportdato: 17.07.2026
Batchnr.: EUAB75-26002315
Kundenr.: CA0025203

Analyserapport

Prøvetype:	Bundsikringsgrus 0-4mm kv. II	**Prøvested:**	Afd. Langebjergvej
Prøvemærke:	Bundsikringsgrus 0-4mm kv. II	**Prøve ID:**	06-07-2026

Lab prøvenr:	**233-2026-00231501**	**Enhed**
Sigteanalyse, våd		
Gennemfald 90mm	100	%
Gennemfald 63mm	100	%
Gennemfald 31,5mm	100	%
Gennemfald 16mm	100	%
Gennemfald 8 mm	100	%
Gennemfald 4 mm	98	%
Gennemfald 2 mm	94	%
Gennemfald 1 mm	84	%
Gennemfald 0,5 mm	59	%
Gennemfald 0,25 mm	17	%
Gennemfald 0,125 mm	3	%
Gennemfald 0,063 mm	2.1	%
Vibrationsindstampning		
Maksimal tørdensitet	1.90	Mgram/m³
Optimalt vandindhold	12.5	%

Tegnforklaring:
i.m.: ikke målelig

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

eurofins | VBM Laboratoriet

BALDERSHØJ 9
DK-2635 ISHØJ
TLF: +45 36 72 70 00
ishoj@etn.eurofins.com

DANAK TEST Reg. nr. 179


Asklev Sten og Grus ApS
Hedevej 8
7362 Hampen
Att.: Annette Dueholm

Rapportnr.:	AR-26-HP-26002315-01
Rapportdato:	17.07.2026
Batchnr.:	EUAB75-26002315
Kundenr.:	CA0025203

Analyserapport

Prøvetype:	Bundsikringsgrus 0-4mm kv. II	**Prøvested:**	Afd. Langebjergvej
Prøvemærke:	Bundsikringsgrus 0-4mm kv. II	**Prøve ID:**	06-07-2026
Lab prøvenr:	**233-2026-00231501**		

kornstørrelsefordeling

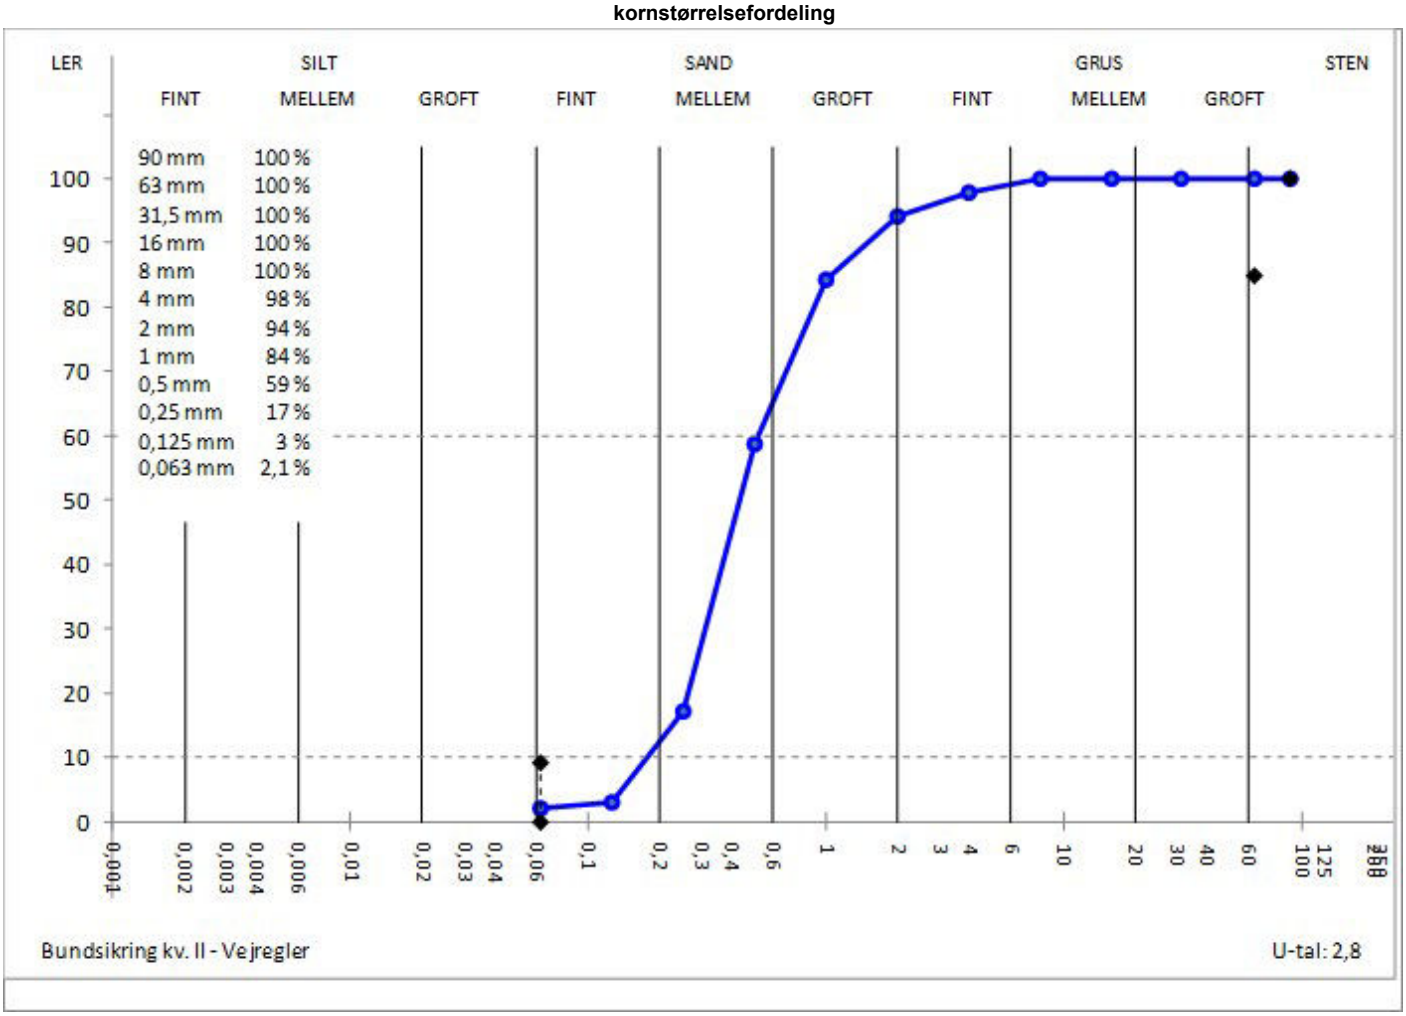

Tegnforklaring:
i.m.: ikke målelig

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.